


免震装置の不正について

平成 30 年 10 月 16 日に、国土交通省から発表されました表題の件について、長崎みなとメディカルセンターの基礎免震装置に、カヤバシステムマシナリー（株）製造の不適合免震オイルダンパー（地震の揺れを抑える装置）を設置していることが分かりました。

➤ 現状について

国土交通省から、不適合製品が設置された他の施設での検証の結果、**震度 6 強から 7 程度の地震に対して倒壊するおそれはないとの見解が得られているとの発表がっております。**

➤ 当院の基礎免震装置について

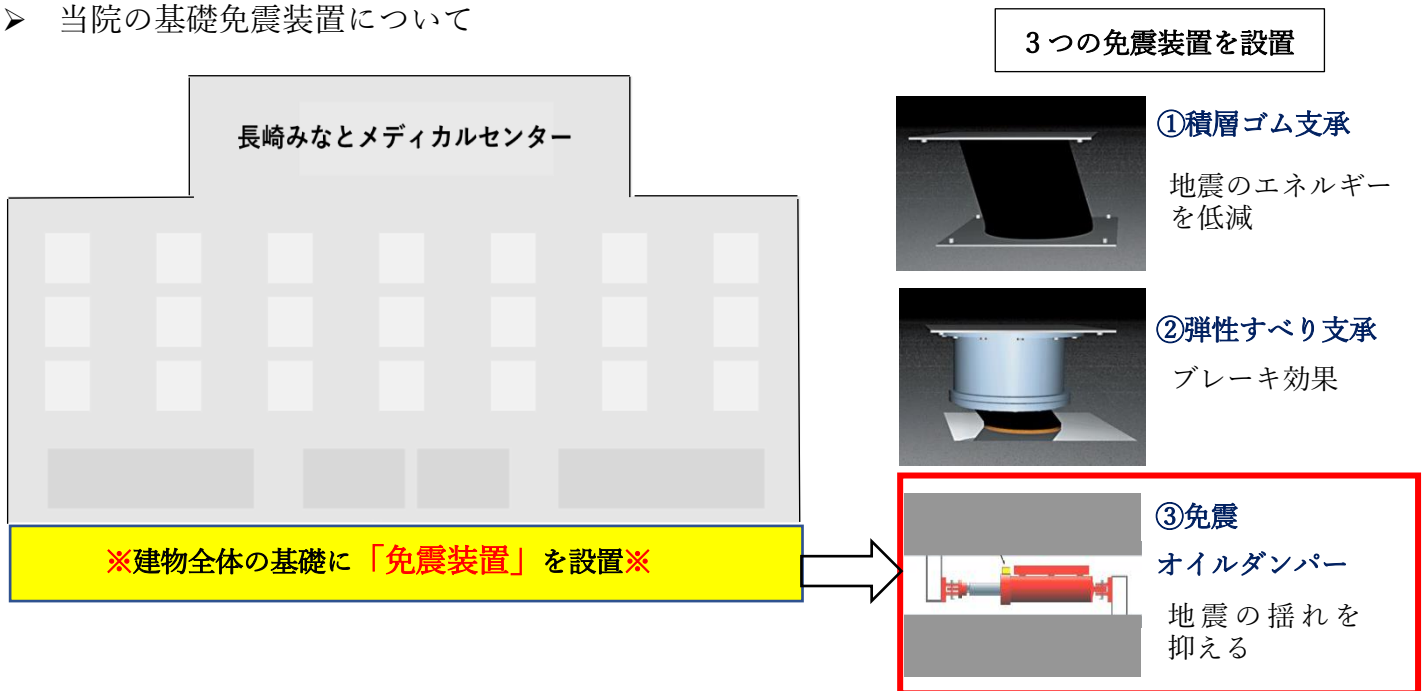

3つの装置のうち、免震オイルダンパーが今回の報告に該当します。

➤ 今後の対応について

ご入院中の皆様、ご来院の皆様の安全を第一に考え、安全性の確認、迅速な交換の実施を、建設会社をはじめ関係機関と調整し進めて参ります。

今後の対応状況については、随時ご報告させていただきます。

➤ 本件に関するお問い合わせ先

TEL：095-822-3251（代表） 長崎みなとメディカルセンター 事務部 管理課 施設係